



FAMA

— EXTINTORES —

R.U.C N° 20213431022



ASNEEX

CARTA DE PRESENTACIÓN

Nuestra empresa: "LA FAMA DEL EXTINGUIDOR EIRL" con capital peruano y una experiencia de más de 31 años en la rama de seguridad, prevención y protección contra incendios. Nos dedicamos al servicio de recarga y/o mantenimiento de extintores de todo tipo con marcas nacionales e importados. Este servicio lo realizamos cumpliendo la NORMA TECNICA PERUANA NTP 350.043-1/2011 (Selección, distribución, inspección, mantenimiento, recarga y prueba hidrostática); NTP 833.026 1/2012 (requisitos de equipamiento taller).

ACERCA DE NOSOTROS

La Fama del Extinguidor E.I.R.L. es una empresa peruana con más 31 años experiencia dedicados a la comercialización de artículos contra incendios y servicios de recarga de todo tipo extintores nacionales e importados (AMEREX, BADGER, BUCKEYE, ANSUL). Contamos con un amplio stock en nuestras diversas gamas de productos para poder abastecer justo a tiempo las necesidades de nuestros clientes. Tenemos personal calificado y certificado como TÉCNICO PERSONAL COMPETENTE "Anexo A" estipulado en la NTP350.043-1/2011, para brindar el servicio de recarga, mantenimiento y capacitación de toda clase de extintores.





MISIÓN

Brindar seguridad en almacenes, fábricas, depósitos, industria y en el hogar, ofreciendo productos y servicios 100% confiables y seguros.



VISIÓN

Ser la mejor empresa en brindar seguridad y confianza a nivel nacional, tanto en la venta de extintores, artículos de seguridad y asesoramiento.

NUESTROS SERVICIOS

01

ASESORÍA TÉCNICA A EMPRESAS

Contamos con personal técnico capacitado para asesorarlo en la toma de decisiones en seguridad contra incendios, cumpliendo con las normas vigentes.



02

MANTENIMIENTO Y RECARGA

Buscando una solución integrada a las necesidades del mercado, ponemos a su disposición nuestro Servicio Técnico de Mantenimiento y Recarga de Extintores.



03

CAPACITACIÓN

Contamos con personal facultado para capacitar al personal de su Empresa en el uso y manejo de extintores, tal como lo exige la legislación vigente.



04

DESPACHO Y POST VENTA

Nuestra política es que la relación con nuestros clientes no termine con la venta, por lo que el servicio y la atención post venta, es prioridad para nosotros.





TIPOS DE AGENTE EXTINTOR



Polvo Químico Seco (ABC)



Gas Carbónico (CO2-BC)



Agua Desmineralizada /Presurizada



Espuma Química AFFF



Acetato de Potasio (K)



Halotron



Purpura K



HFC236FA



Polvo Químico Clase D




OFRECEMOS

Ventas de extintores nacionales e importados de las mejores marcas.



CLASES DE FUEGO

CLASE A



A

Fuego de materiales combustibles sólidos (madera, tejidos, papel, goma, etc.). Para su extinción requieren de enfriamiento, o sea se elimina el componente temperatura. El agua es la sustancia extintora ideal. Se usan matafuegos Clase A, ABC o espuma química.

CLASE B



B

Fuego de líquidos combustibles (pinturas, grasas, solventes, naftas, etc.) o gases. Se apagan eliminando el aire o interrumpiendo la reacción en cadena. Se usan matafuegos BC, ABC, AFFF (espuma química).

CLASE C



C

Fuego de equipos eléctricos de baja tensión. El agente extintor no debe ser conductor de la electricidad por lo que no se puede usar agua (matafuego Clase A ni espuma química). Se usan matafuegos Clase BC ó ABC. (Una vez cortada la corriente, se puede usar agua o extintores Clase A o espuma química AFFF).

CLASE D



D

Fuego de ciertos metales combustibles (magnesio, titanio, zirconio, sodio, potasio, etc.).


CLASE K



K


Fuegos de elementos que involucran aceites y grasas de origen vegetal y mineral



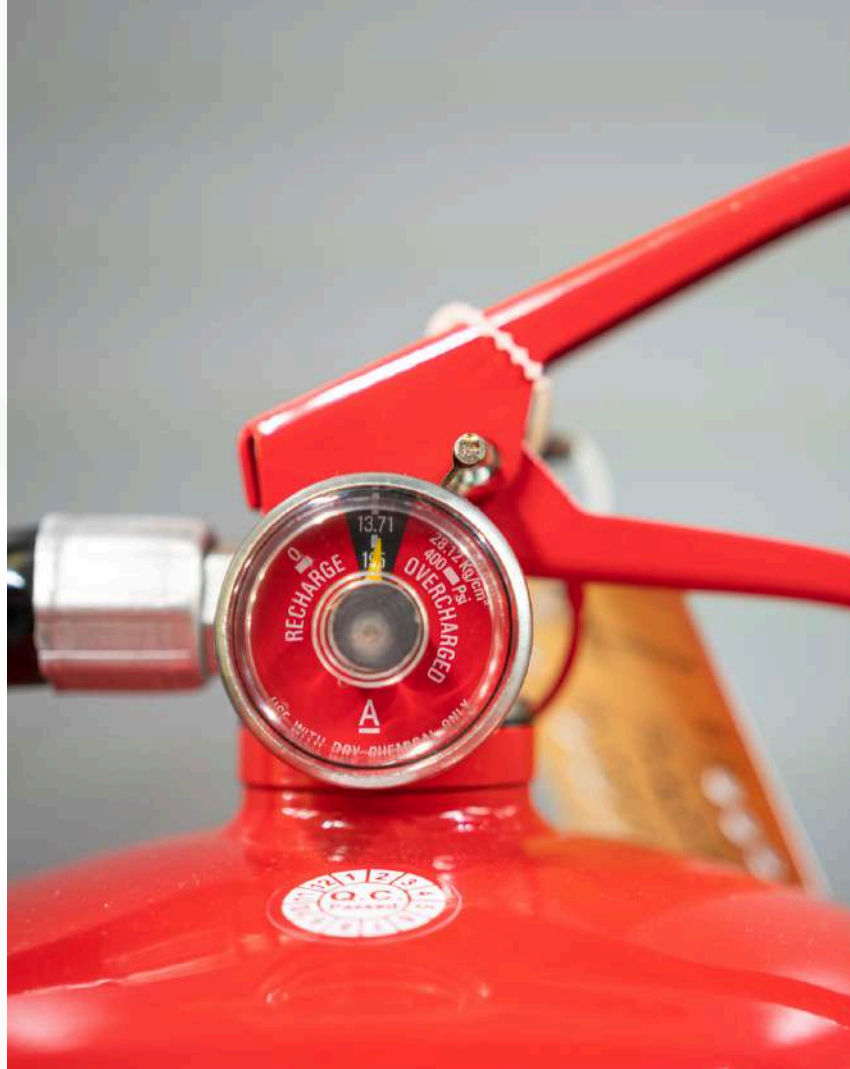

MATERIALES Y ACCESORIOS PARA EXTINTORES

- ✓ Gabinetes
- ✓ Pedestal
- ✓ Señalizaciones
- ✓ Luces de emergencia
- ✓ Manómetros
- ✓ Mangueras
- ✓ Válvulas
- ✓ Estructuras, punto de encuentro y otros

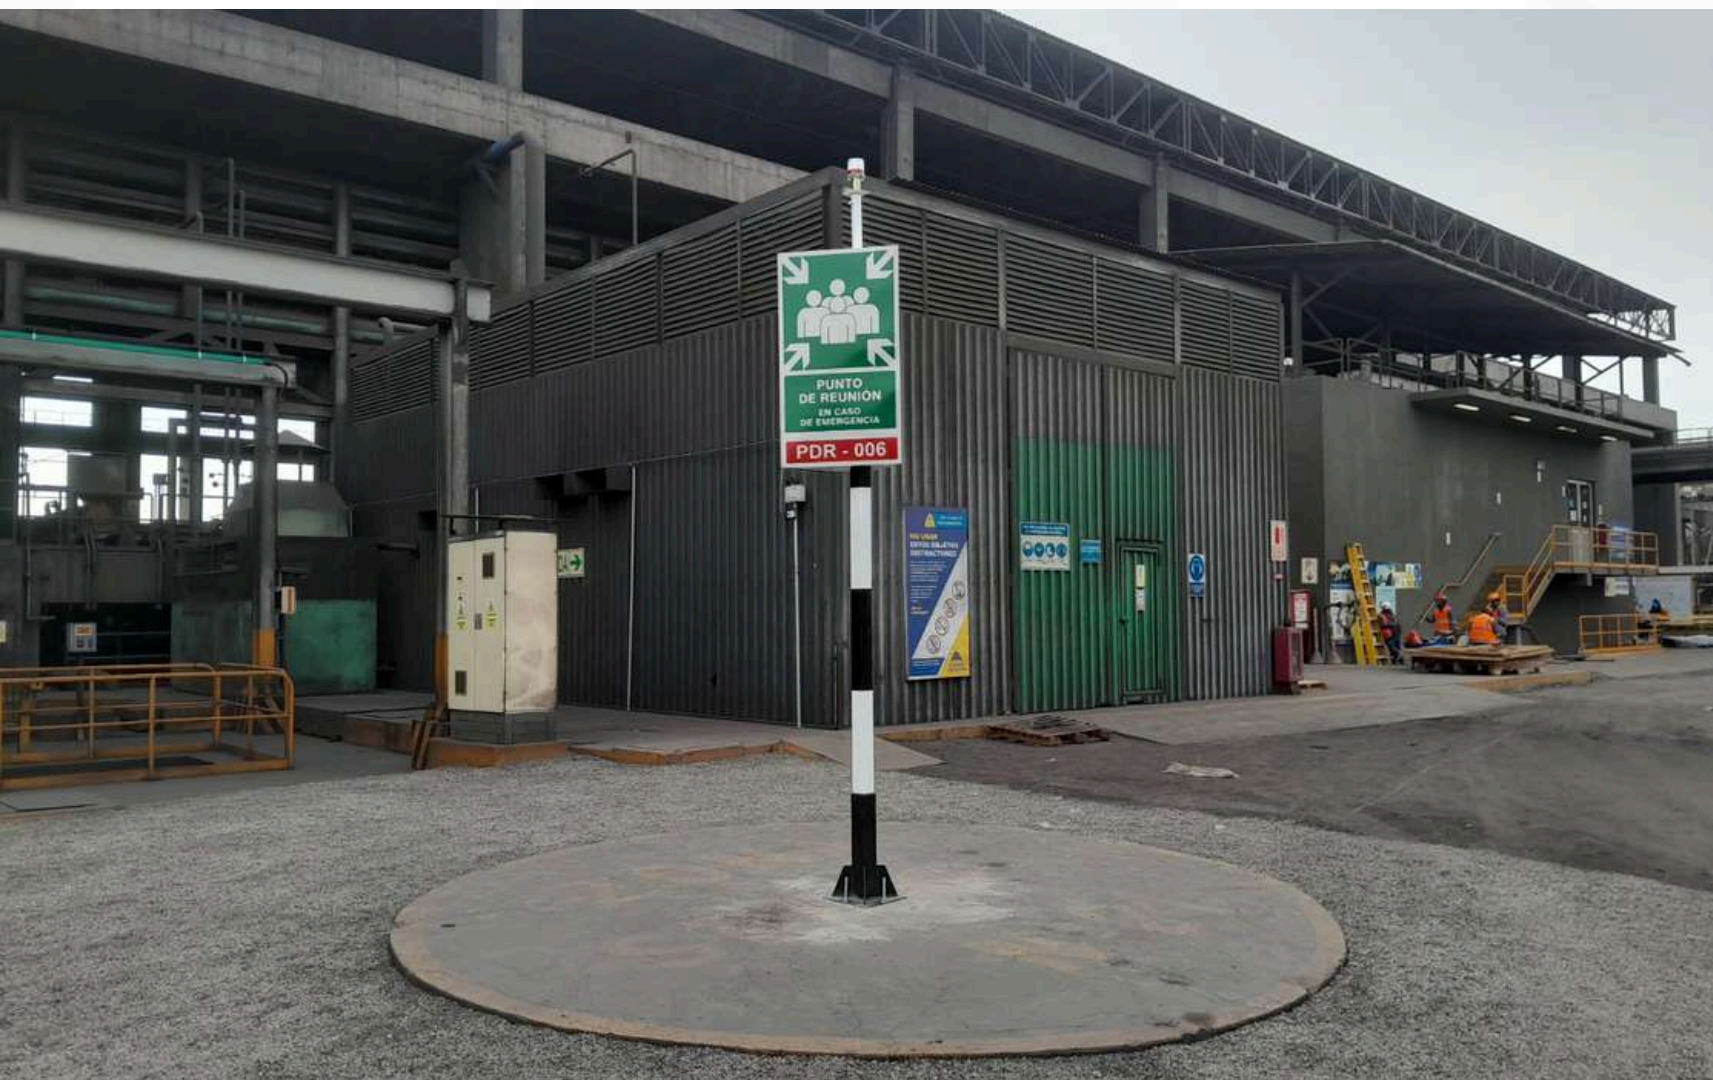

NUESTROS CLIENTES



• INVERSIONES PAEMGROUP S.A.C.
20601174473



• MAERSK LOGISTICS & SERVICES PERÚ S.A.
20107012011



• ACEROS AREQUIPA
20370146994



• INDUSTRY & LOGISTICS MANAGEMENT
SOCIEDAD ANONIMA
20257926371



• NEXA RESOURCES
20492744833



• GRUPO AVTEC CONTENIDOS SAC
20546818102



• PROCESADORA COMERCIALIZADORA
MONTENEGRO SAC
20395981839



• MINERA LA GRANJA S.A.C
20512365648

ENTRE OTROS...

INFORME DE ENSAYO DE COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL POLVO QUÍMICO SECO AL 90% FOSFATOMONOMÓNICO EN615

Los resultados del ensayo de composición química para la muestra (Polvo químico seco ABC) son los siguientes:

- **Fosfatmonoamónico (Bifosfamita): 93.68 %**
- Óxido de silicio (Cuarzo): 4.22 %
- Carbonato de calcio y magnesio (Dolomita): 0.54 %
- Silicato de sodio, calcio y aluminio (Albita): 1.55 %

Estos resultados se obtuvieron mediante un análisis semicuantitativo de fases cristalinas utilizando difracción de rayos X (DRX).

**Realizado por el laboratorio
de investigación:**



INFORME DE ENSAYO N° 0050 – 25 – LABICER

- 1.1. DATOS DEL CLIENTE
1.2. NOMBRE / RAZÓN SOCIAL : LA FAMA DEL EXTINGUIDOR E I R LDA
1.3. D.N.I / R.U.C. : 20213431022
1.4. DIRECCIÓN : CAL. MARTHA ARANGURI NRO. 924 URB. SANTA LUZMILA
LIMA - LIMA - COMAS
1.5. PERSONA DE CONTACTO : Antonio Barrera
1.6. CORREO ELECTRÓNICO :

2. FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME : 20 / 01 / 2025
3. ENSAYO SOLICITADO : ENSAYO DE COMPOSICIÓN QUÍMICA

4. DATOS DE LA MUESTRA

- 4.1. DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA ⁽¹⁾

MUESTRA/CÓDIGO LABORATORIO	DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA	TIPO DE MUESTRA/ MATRIZ	PROCEDENCIA	PRESENTACIÓN / CONDICIÓN
M1 / 0038-25	POLVO QUÍMICO SECO ABC 90% CERTIFICADO EN615	POLVO QUÍMICO SECO	--	01 unidad de aprox. 150gr en bolsa plástica.

⁽¹⁾ Ver Nota 2 al final del documento.

- 4.2. OBSERVACIONES (SI APLICA) : --

5. CONDICIONES DEL MUESTREO

- 5.1. MUESTREO POR : No aplica
5.2. PROCEDIMIENTO DE MUESTREO : No aplica
5.3. PLAN DE MUESTREO : No aplica
5.4. FECHA Y HORA DE MUESTREO : No aplica
5.5. LUGAR / COORDENADAS DE MUESTREO : No aplica
5.6. ESTACIÓN DE MUESTREO : No aplica
5.7. FECHA Y HORA DE ENSAYO EN CAMPO : No aplica
5.8. LUGAR DE ENSAYO EN CAMPO : No aplica

6. CONDICIONES DE ENSAYO EN LABORATORIO

- 6.1. FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA : 15 / 01 / 2025
6.2. FECHA DE EJECUCIÓN DEL ENSAYO : 16 / 01 / 2025
6.3. LUGAR DE RECEPCIÓN Y ENSAYO : LABORATORIO LABICER-UNI
Primer piso del Centro de Investigación de la
Facultad de Ciencias. Pabellón R3-UNI.

- 6.4. CONDICIONES AMBIENTALES : Temperatura: 22.4 °C; Humedad relativa: 65 %

7. MÉTODOS DE ENSAYO

N°	PARÁMETRO	MÉTODO DE REFERENCIA ⁽¹⁾	TÍTULO / OBSERVACIONES (Si aplica)
1	Composición química	Difracción de rayos X (DRX)	Análisis semicuantitativo de fases cristalinas.

⁽¹⁾ Método de ensayo de referencia, norma o técnica aceptada por el cliente.

8. RESULTADOS

MUESTRA	PARÁMETRO	RESULTADO ⁽¹⁾	UNIDADES
M1	Fosfato monoamónico (Bifosfamita), (NH ₄)(H ₂ PO ₄)	93.68	%
	Óxido de silicio (Cuarzo), SiO ₂	4.22	%
	Carbonato de calcio y magnesio (Dolomita), CaMg(CO ₃) ₂	0.54	%
	Silicato de sodio, calcio y aluminio (Albita), (Na,Ca)Al(Si,Al) ₃ O ₈	1.55	%

⁽¹⁾ La identificación de las fases cristalinas es el resultado con mayor probabilidad (Score) brindado por el software HighScore Plus V4.9 de Malvern Panalytical utilizando la Base de datos PDF4+ 2024. El análisis semicuantitativo se basa en uso del Método de Refinamiento Rietveld, considerando un balance de las fases cristalinas al 100%. Equipo: DIFRACTÓMETRO DE RAYOS X. PANALYTICAL, EMPYREAN. Ver difractograma en Anexo, Figura N°1.

9. VALIDEZ DEL INFORME DE ENSAYO

Los resultados del informe de ensayo sólo son válidos para la(s) muestra(s) ensayadas, descrita(s) en el ítem 4 del presente documento.

Analista Responsable:

Persona que autoriza el informe:

Fabio Jurado
Analista
LABICER-UNI



Firmado digitalmente por:
MAZAMEJIA ILY MARILU FIR
10500227 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 20/01/2025 18:10:53-0500
M.Sc. Ily Marilú Maza Mejía
Jefe de Laboratorio
CQP 1149

NOTAS:

- Si LABICER-UNI no realiza el muestreo, entonces no se responsabiliza del muestreo ni de la procedencia de la muestra. Los resultados se aplican a la muestra tal como se recibió.
- LABICER-UNI no se hace responsable de la información proporcionada por el cliente, incluidos en los ítems 1 y 4.1. (a excepción del código del laboratorio y la presentación/condición) del presente documento.
- Los resultados de los ensayos obtenidos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce.
- Este documento carece de validez sin sello y firmas correspondientes.
- Este documento al ser emitido sin el símbolo de acreditación, no se encuentra dentro del marco de la acreditación otorgada por el INACAL-DA.
- El uso indebido de este informe de ensayo constituye un delito sancionado conforme a la ley, por la autoridad competente.
- Cuando se reporte la incertidumbre del resultado asociado, este se reporta utilizando un factor de cobertura de k=2.0 al 95% de confianza.

ANEXO

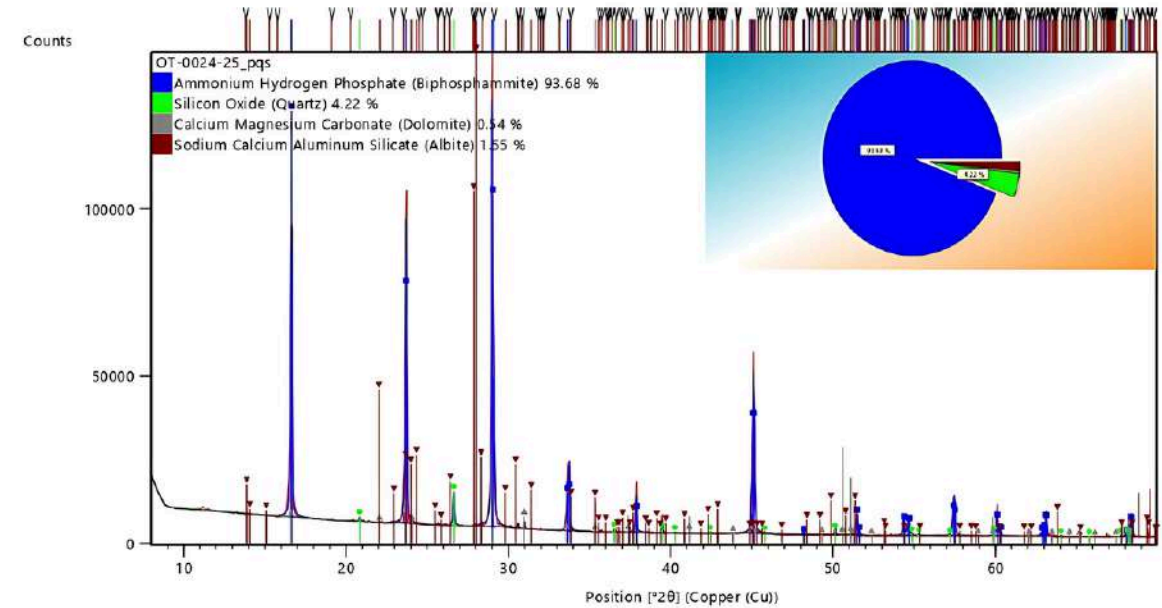


Figura N°1. Difractograma de la muestra.

FIN DEL DOCUMENTO



¿Por qué Elegirnos?



HONRADEZ




GARANTIA



CUMPLIMIENTO

NUESTRO TALLER

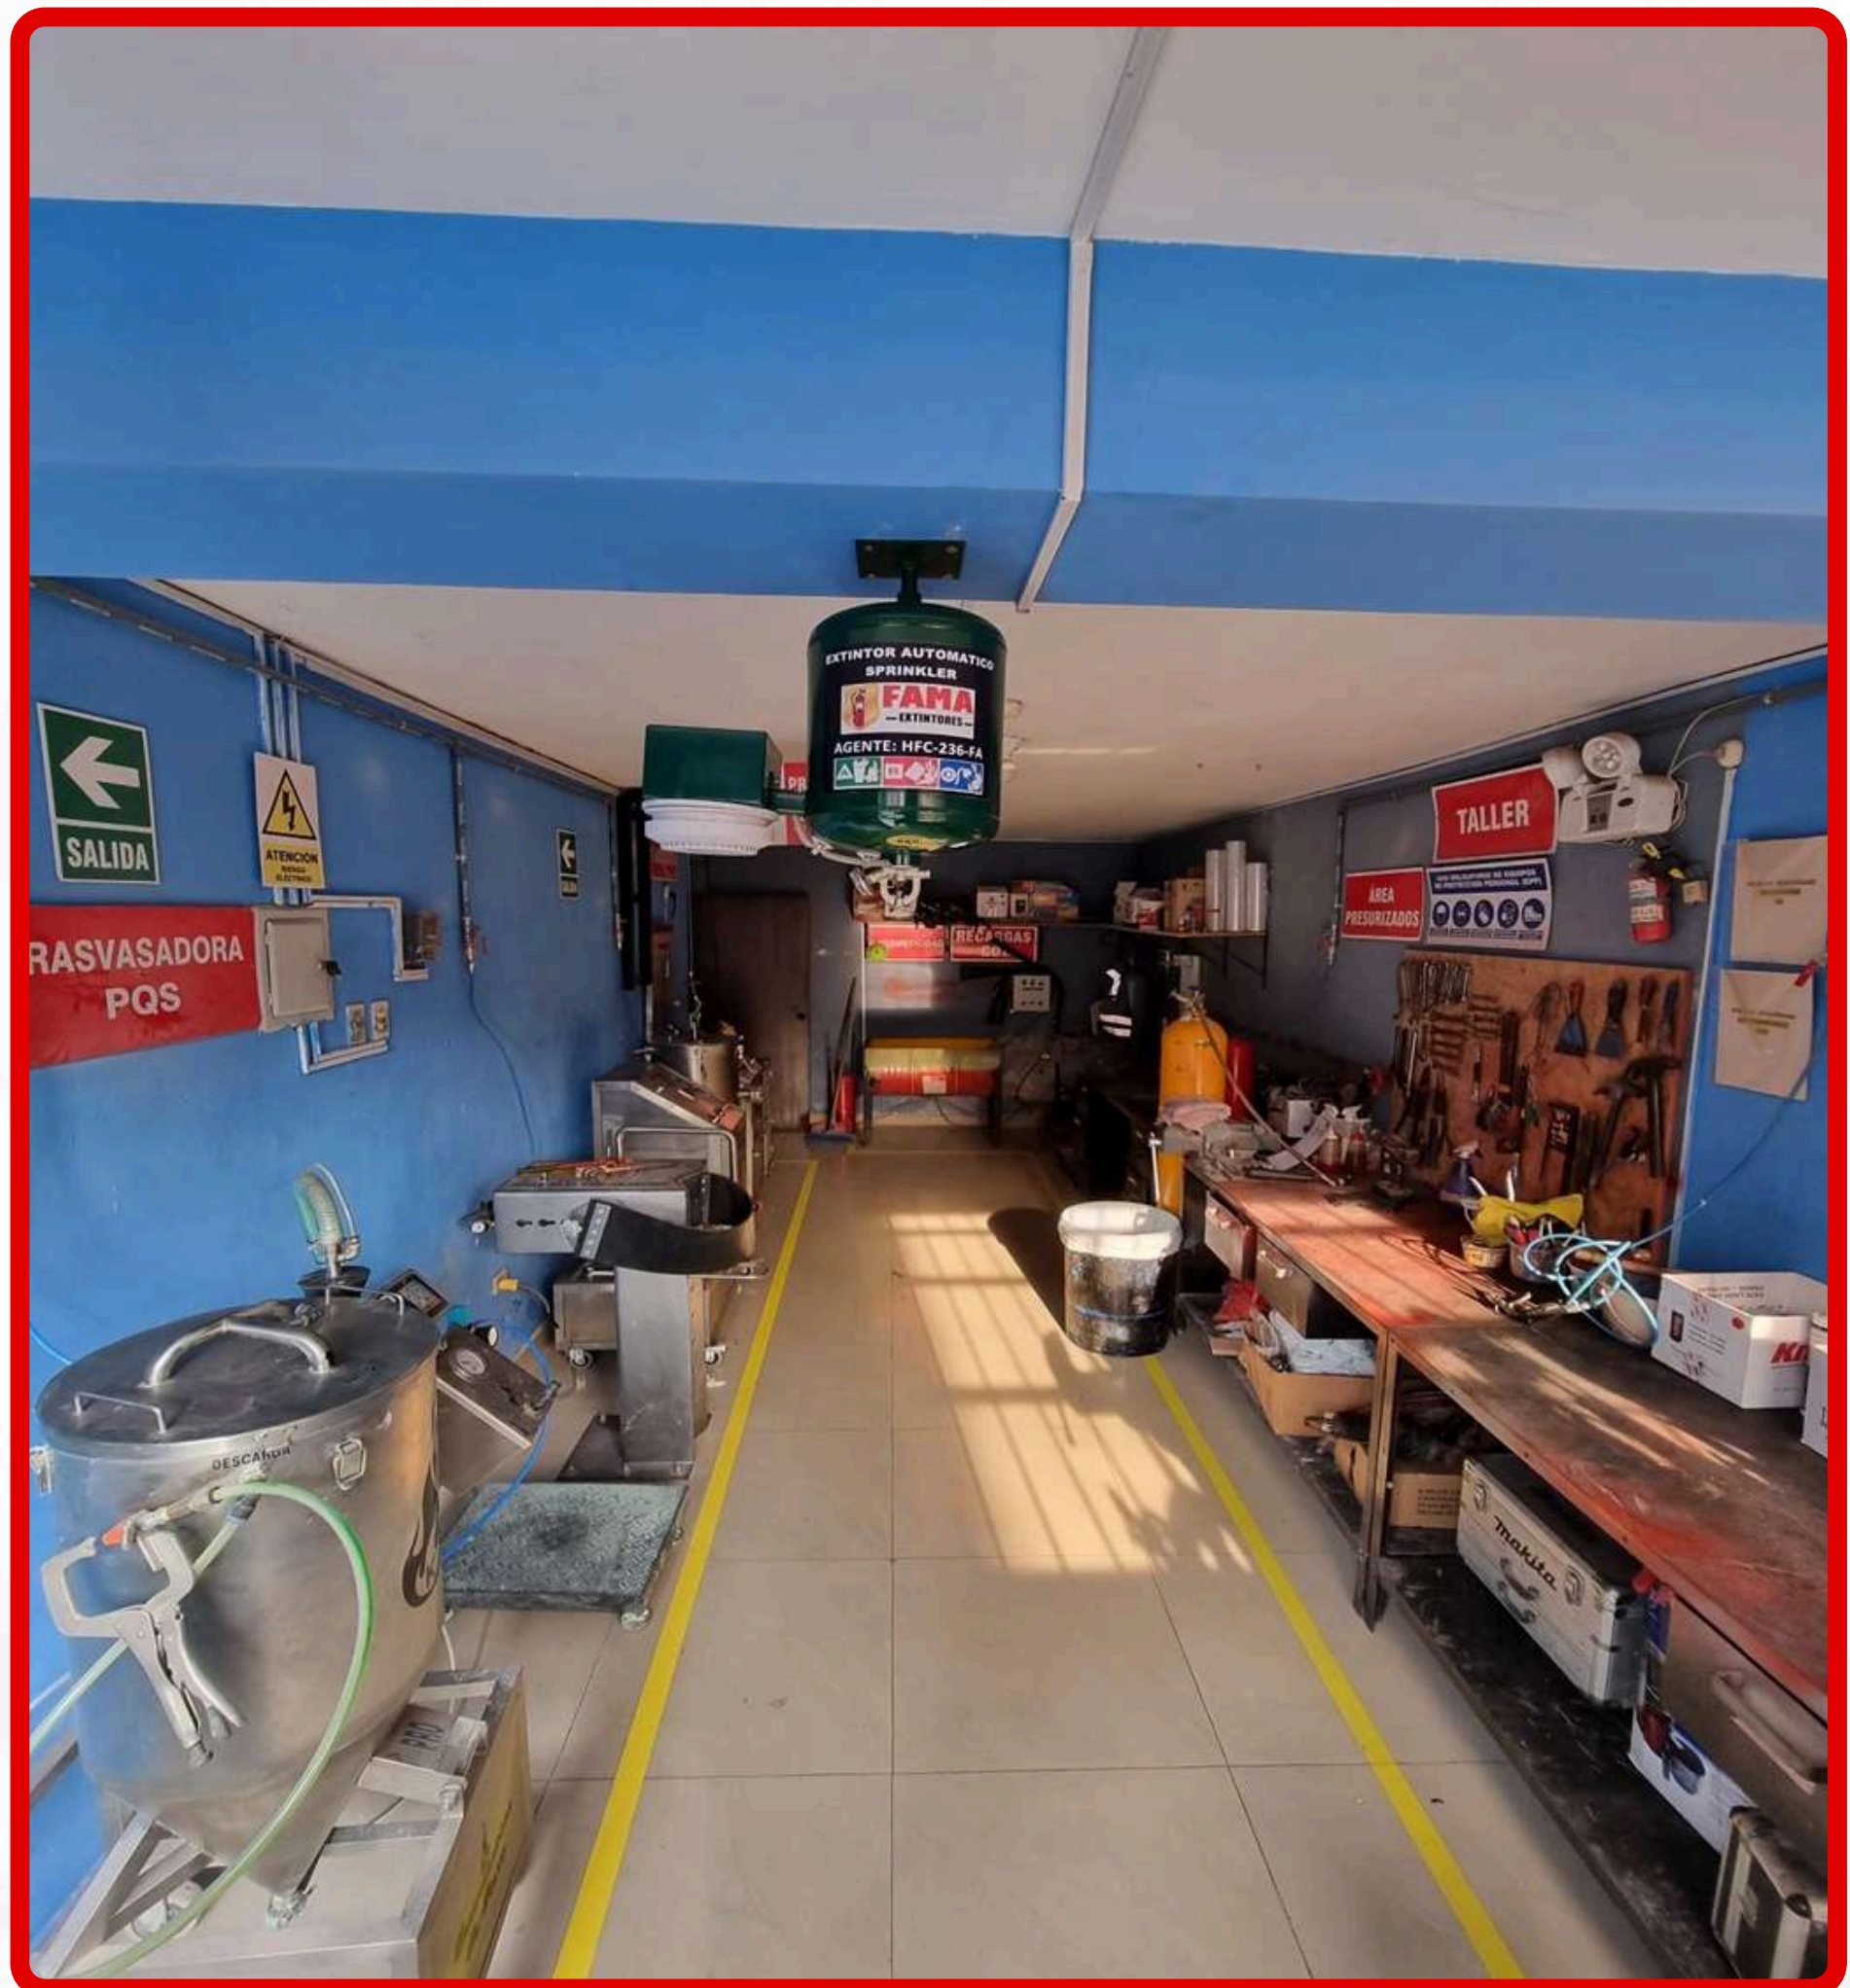



**PRENSA NEUMÁTICA PARA
ABERTURA Y CERRADO DE
VÁLVULAS DE EXTINTORES**



**TRASVASADORA DE POLVO
QUIMICO SECO A 1 TOLVA**



**SISTEMA PARA RECARGAR
CARTUCHOS "ANSUL"**



**TABLERO DE PROBADOR ELECTRICO
PARA MANGUERAS DE CO2**



**TRASEGADORA PARA
RECARGAS DE CO2**



**MAQUINA AUTOMATIZADA
DE PRUEBA HIDROSTATICA
DE ALTA Y BAJA PRESIÓN**



**SECADORA AUTOMÁTICA
DE CILINDROS**



SISTEMA CONTRA INCENDIOS

Asegura tus instalaciones con sistemas avanzados para la prevención, detección y control de incendios.

Brindamos soluciones completas con instalación eficiente, asistencia técnica disponible y mantenimiento preventivo.

SERVICIOS QUE SE BRINDAN



Instalación de sistemas
contra incendios



Mantenimiento de sistemas
contra incendios



Instalación de rociadores
automáticos contra
incendios



Instalación de gabinetes
para mangueras contra
incendio



Instalación de alarmas
contra incendios.



Motobomba contra incendio

SERVICIOS ADICIONALES



REDES Y TELECOMUNICACIONES



SERVICIOS INTRANET



SEGURIDAD DE SISTEMAS



VIDEOVIGILANCIA /CCTV/ANALÓGICO



REDES WINDOWS



SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO



AUTOMATIZACIÓN ELECTRÓNICA Y INDUSTRIAL



SERVICIOS DE OUTSOURCING

GRACIAS

Contáctanos

Jr. M. Aranguri 924 – Urb. Santa Luzmila - Lima 7



941982970 - 947 326 316

www.extintoresfama.com